

ALL. 3 – SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLA SEDE C.O.M.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE A - DATI GENERALI

A1) Dati generali dell'edificio sede C.O.M.

A1-1	Regione: <u>CAMPANIA</u>	A1-7	Proprietà:	<input checked="" type="radio"/> pubblica	<input type="radio"/> privata
A1-2	Provincia: <u>NAPOLI</u>	A1-8	<input type="radio"/> in locazione	<input checked="" type="radio"/> in uso	
A1-3	Comune: <u>NAPOLI</u>	A1-9	Denominazione proprietà: <u>COMUNE DI NAPOLI</u>		
A1-4	Indirizzo: <u>STRADA COMUNALE</u> <u>CUPA PRINCIPE, 48</u> <u>80143 - NAPOLI</u>		Id. edif. Istat Reg. <u>15</u> Prov. <u>063</u> Comune <u>049</u> N. Aggregato <u> </u> N. edifici <u> </u>		
A1-5	Denominazione edificio <u>PRESIDIO H24 DI PROTEZIONE</u> <u>CIVILE</u>	A1-10	Coordinate <input type="radio"/> piano UTM <input checked="" type="radio"/> geografiche <input type="radio"/> altro		
			Lat/ Nord	<u>40.8758780</u>	datum ED50 <input type="radio"/> Fuso
			Long/ Est	<u>14.3031080</u>	datum WGS84 <input checked="" type="radio"/> <u>33</u>
A1-6	Destinazione d'uso: <u>Vedi ALLEGATO A</u>	A1-11	Individuazione catastale		
			Foglio <u> </u> <u>9</u>	Allegato <u> </u>	
			Particelle <u> </u> - <u> </u> - <u> </u> - <u> </u> - <u> </u>		
A1-12	Referente: <u>ANTONIO VIOLA</u>				
A1-13	Tel: <u>081 795 61 07</u>	Fax: <u>081 795 61 10</u>	E-mail: <u>protezione.civile@pec.comune.napoli.it</u>		

A2) Comuni afferenti al C.O.M.

N° progr.	Nome del Comune	Prov.	Abitanti (n°)	Superficie (km²)	Altitudine (m slm)
1	NAPOLI	NA	975 MILA	117,27	0 - 457
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale			975 MILA	117,27	0 - 457

A3) Dati amministrativi del C.O.M.

Tipo di atto (cancellare gli atti non pertinenti al caso in esame)	Estremi	
Decreto prefettizio/ Delibera di Giunta regionale/ Decreto Assessore/ Delibera di Giunta comunale/ Determina Dirigenziale	data	numero
Altro (specificare) <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
La sede del COM è inserita nel piano di protezione civile provinciale	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	

A4) Caratteristiche dell'edificio sede del C.O.M.

A4-1 Collocazione urbana	<input checked="" type="radio"/> isolata	<input type="radio"/> in aderenza con altri edifici con fronti comuni su <u> </u> lati - Angolo sì <input type="radio"/> no <input type="radio"/>
A4-2 Aree di parcheggio	<input checked="" type="radio"/> Interne - Sup totale (m²) <u>15.000</u>	<input type="radio"/> Esterne - Sup totale (m²) <u> </u>
A4-3 Impianti e reti	Vedi ALLEGATO A	
A4-4 Caratteri tipologici	Corso <input type="radio"/> aperta <input type="radio"/> chiusa	Palazzina <input type="radio"/> Impianto planimetrico lineare <input type="radio"/> Impianto planimetrico articolato <input checked="" type="radio"/>

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

A4-5 Caratteri distributivi - Ambienti dedicati al COM							
Piano	Vani (n°)	Superficie utile (m²)	Rampe	Ascensori	Scala principale	Scala emergenza	Barriere architettoniche
Interrato	1				1		Superamento - percorsi <input type="radio"/> scale <input type="radio"/>
Piano T.	30	1350					Superamento - percorsi <input type="radio"/> scale <input checked="" type="radio"/>
Piano 1°	6	450		1	1	2	Superamento - percorsi <input type="radio"/> scale <input checked="" type="radio"/>
Piano 2°	5	50			1	1	Superamento - percorsi <input type="radio"/> scale <input type="radio"/>
Piano 3°							Superamento - percorsi <input type="radio"/> scale <input type="radio"/>

A4-5 Disposizioni impianti TLC	Tetto calpestabile si <input checked="" type="radio"/> no <input type="radio"/>	Possibilità di ancoraggio pali antenne sul tetto si <input checked="" type="radio"/> no <input type="radio"/>	Possibilità passaggio cavi tetto/sala radio si <input checked="" type="radio"/> no <input type="radio"/>
--------------------------------	--	---	--


A5) Organizzazione e dotazioni del COM							
A5-1 Organizzazione e dotazioni generali							
Descrizione	Sup. utile (m²)	Vani	Utenze telefoniche	Stato di finiture e impianti	Rete informatica	Presenza ai diversi piani	
Segreteria				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Sala comunicazioni				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Funzioni (F1...F14)				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Sala operativa				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Sala riunione				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Spazi accessori				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Servizi igienici				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B		P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Magazzino				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
Altro				<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> B	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	P.int <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/>	
TOTALI							

A5-2 Dotazioni informatiche	Vedi ALLEGATO A																				
A5-3 Dotazioni TLC	Vedi ALLEGATO A																				
A5-4 Ellisuperfici	<p>Presenza nei pressi del C.O.M. di piazzola di atterraggio si <input type="radio"/> no <input checked="" type="radio"/></p> <table border="1"> <tr> <td>segnalata (dimensione ENAC)</td> <td>temporanea</td> <td>illuminazione</td> <td>dimensioni (m²)</td> <td>spazio libero da ostacoli (m²)</td> </tr> <tr> <td>non segnalata</td> <td>fissa</td> <td>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zona d'appoggio</td> <td>illuminazione</td> <td>si <input type="radio"/> no <input type="radio"/></td> <td>dimensioni (m²)</td> <td>spazio libero da ostacoli (m²)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	segnalata (dimensione ENAC)	temporanea	illuminazione	dimensioni (m²)	spazio libero da ostacoli (m²)	non segnalata	fissa	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>			zona d'appoggio	illuminazione	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	dimensioni (m²)	spazio libero da ostacoli (m²)					
segnalata (dimensione ENAC)	temporanea	illuminazione	dimensioni (m²)	spazio libero da ostacoli (m²)																	
non segnalata	fissa	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>																			
zona d'appoggio	illuminazione	si <input type="radio"/> no <input type="radio"/>	dimensioni (m²)	spazio libero da ostacoli (m²)																	

A6) Cartografie e documentazioni disponibili ed allegate
Vedi SEZIONE F3

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

A7) Stralcio planimetria (es. catastale, etc.)

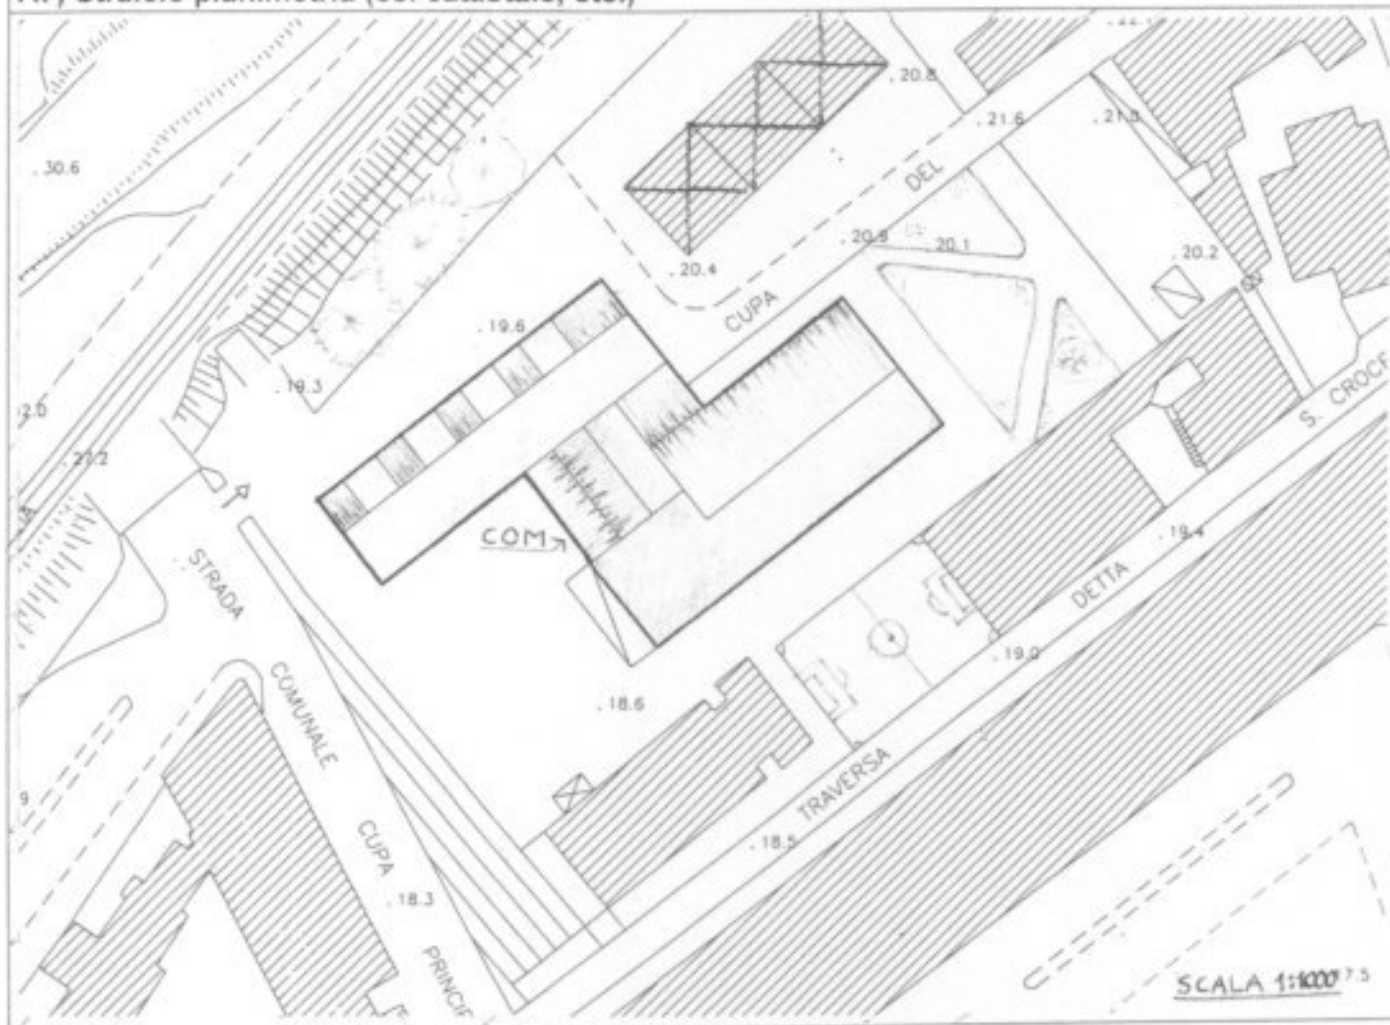

A8) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.



ALLEGATO A (sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.M.)

ALL. A1 – Dotazioni COM

Dotazioni e strumentazioni disponibili	Disponibilità attuale	N.	Collocazione attuale presso il C.O.M.	Utilizzo attuale per usi diversi dal C.O.M.
Fax dedicati	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	2	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Linee telefoniche	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	16	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Collegamento Internet	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	1	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Computer	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	16	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Stampanti	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	4	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Fotocopiatrici	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	4	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Scanner	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	4	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Gruppo continuità	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	4	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Gruppo elettrogeno	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	1	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Postazioni radio ricetrasmittenti	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	4	sì <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Tecnologia per video conferenza	sì <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>	1	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Arredi dedicati	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	1	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Autovetture	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	2	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
GPS	sì <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>	1	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input type="radio"/>
Antenna Radio	sì <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>	1	sì <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>	sì <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>

ALL. A2 – Individuazione uso promiscuo e tempi di riconversione

Supplemento A1-6	Destinazione d'uso Edificio:				
	1	0	0	%	Sede COM
				%	Altri usi pubblici
				%	Usi privati (appartamenti, negozi, etc.)
	1	0	0	%	TOTALE
	Uso previsto Sede COM	Promiscuo <input type="radio"/> specificare			Esclusivo attività protezione civile <input checked="" type="radio"/>
	Solo in caso di uso promiscuo: tempistica per riconvertire l'uso esclusivo come COM	brevissima < 6 h <input type="radio"/>	breve Tra 6 e 24 h <input type="radio"/>	media Fino a 3 gg. <input type="radio"/>	lunga Tra 3 e 7 gg. <input type="radio"/>
	Disponibilità di ulteriori spazi contigui da adibire a COM in caso di necessità	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sì, con tempistica di riconversione brevissima <input type="radio"/> Sì, con tempistica di riconversione breve <input type="radio"/> Sì, con tempistica di riconversione media <input type="radio"/> Sì, con tempistica di riconversione lunga <input type="radio"/> Sì, con tempistica di riconversione lunghissima		

Data	16/05/2016	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
Il Sindaco o Suo delegato		Dott	GIOVANNI	SPAGNUOLO		
Per l'Ufficio Tecnico Comunale						

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE B - VULNERABILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO

B1) Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione									
N° Piani totali con interrati		Altezza media di piano [m]		Superficie media di piano [m²]		D	Anno di progettazione		
A	4	B	3,6	C	75,0	E	Anno di ultimazione della costruzione		
F						Anno 1ª classificazione sismica			
Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale						1986			
G						Anno 1ª classificazione sismica			
Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale						1990			
H						Anno classificazione sismica attuale			
Categoria/Zona sismica originaria 3						2002			
I						Anno classificazione sismica attuale			
Zona sismica attuale 2						2002			
M						Verifica sismica post progettazione			
Eventuali norme sismiche adottate per progettazione:						si - no			
N1: Nessuno						Anno			
N2: Adeguamento sismico						Esito			
N3: Miglioramento sismico									
N4: Intervento locale/Altro									
N						Interventi di modifica sostanziale della struttura:			
Anno									
P						Giunto tecnico efficace: si - no			
Q						Stato di manutenzione generale: Insufficiente Sufficiente Buono			

B2) Censimento di Vulnerabilità (LSU)

Data sopralluogo LSU			
Disponibilità della Scheda di 1° livello		Disponibilità della Scheda di 2° livello	
si - no		si - no	
Vulnerabilità (da censimento LSU)			
Bassa Medio-Bassa Media Medio-Alta Alta			

B3) Tipologia costruttiva prevalente/ Tipologia ed organizzazione del sistema resistente

N.B. Nel caso di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, le Sez. da B3 a B8 si intendono integralmente sostituite dalle Sez. da 2B a 4 della corrispondente "Scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbr. o di grande luce".

☐ B3_A : Muratura ☐ B3_B : Cemento Armato ☒ B3_C : Acciaio

B3_A) Muratura:

Strutture verticali		Strutture in muratura						Pilastrini isolati	Mista	Rinforzata	
		A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)		F	G				H
		Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli						
Strutture orizzontali		A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Non identificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G1	H1		
3	Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	G2	H2		
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G3	H3		
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B3_B) Cemento Armato

A) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione	<input type="checkbox"/>	A) Struttura intelaiata	<input type="checkbox"/>
B) Struttura a telai in c.a. in due direzioni	<input type="checkbox"/>	B) Struttura con controventi reticolari concentrici	<input type="checkbox"/>
C) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione	<input type="checkbox"/>	C) Struttura con controventi eccentrici	<input type="checkbox"/>
D) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni	<input type="checkbox"/>	D) Struttura a mensola o a pendolo invertito	<input checked="" type="checkbox"/>
E) Struttura mista telaio-pareti	<input type="checkbox"/>	E) Struttura intelaiata controventata	<input type="checkbox"/>
F) Struttura a nucleo	<input type="checkbox"/>	F) Altro	<input type="checkbox"/>
G) Altro	<input type="checkbox"/>		

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

B4) Distribuzione tamponature (Cemento Armato ed Acciaio)		B5) Diaframmi orizzontali (Cemento Armato ed Acciaio)	
1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta	<input type="checkbox"/>	1) Diaframmi flessibili (es. travi e voltine,...)	<input type="checkbox"/>
2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio	<input type="checkbox"/>	2) Diaframmi semirigidi (es., travi e tavelloni,...)	<input type="checkbox"/>
3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri (pilastri tozzi)	<input type="checkbox"/>	3) Diaframmi rigidi (es. solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a., lamiera grecata con soletta in c.a.,)	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello	<input type="checkbox"/>	4) Altro <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Altro <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B6) Copertura	
1) Copertura spingente pesante	<input type="radio"/>
2) Copertura non spingente pesante	<input type="radio"/>
3) Copertura spingente leggera	<input type="radio"/>
4) Copertura non spingente leggera	<input checked="" type="radio"/>

B7) Regolarità dell'edificio		
A	La configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze.	si <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>
B	Il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto è inferiore a 4.	si <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>
C	L'edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l'altezza che creano evidenti rientri o sporgenze.	si <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>
D	Tutti gli elementi resistenti dell'edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni.	si <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>
E	Non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., cornicioni o parapetti di grandi dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.).	si <input checked="" type="radio"/> - no <input type="radio"/>
F	In relazione alle risposte fornite dal punto A al punto E, l'edificio può ritenersi regolare	si <input type="radio"/> - no <input checked="" type="radio"/>

B8) Quadro fessurativo			
Cause	<input type="checkbox"/> Evento sismico (data) <input type="checkbox"/> Degrado	<input type="checkbox"/> Cedimenti	<input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>

Livello- estensione Componente Strutturale		DANNO								
		D4-D5 Gravissimo			D2-D3 Medio grave			D1 Leggero		
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Orizzontamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tamponamenti - tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B9) Note	

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO

C1) Dati morfologici			
Morfologia del sito di ubicazione			Quota s.l.m. (in m)
A <input type="radio"/> Cresta	B <input type="radio"/> Pendio (Pend. %)	C <input checked="" type="radio"/> Pianura	20

C2) Presenza di aree a rischio			
	Ente	Data sopralluogo	Esito sopralluogo, riportare breve descrizione
Sopralluogo direttorio	<input type="checkbox"/> Genio civile	11/11/11	
	<input type="checkbox"/> Comune	11/11/11	
	<input type="checkbox"/> GNDI	11/11/11	
	<input type="checkbox"/> DPC	11/11/11	
	<input type="checkbox"/> Altro*	11/11/11	
*Specificare:			

L'edificio ricade all'interno di un'area a rischio perimetrate ai sensi del DL 180/1998 <input type="radio"/> sì - <input checked="" type="radio"/> no			Dissesti di fondazione <input type="radio"/> sì - <input checked="" type="radio"/> no		
In caso affermativo compilare il rigo sottostante					
Area	Evento	Rif. Foglio P.A.I.	Evidenze sul terreno		
Area R3 <input type="radio"/>	Alluvione <input type="checkbox"/>		Presenza alberi pali inclinati <input type="checkbox"/>	Rigonfiamenti <input type="checkbox"/>	
	Frana <input type="checkbox"/>				
Area R4 <input type="radio"/>	Alluvione <input type="checkbox"/>		Contropendenze <input type="checkbox"/>	Fratture <input type="checkbox"/>	
	Frana <input type="checkbox"/>				

C3) Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione

C4) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE D – COLLEGAMENTI PRINCIPALI DEL COMUNE

D1) Collegamenti stradali									
N	Denominazione nodo	Tronco	Tipologia	Larghezza della strada (m)	Lunghezza (km)		Tm (min)	Attraversamento urbano %	Potenziali ostacoli
					Parziale	Totale			

Corografia con indicazione dei percorsi principali da e verso il C.O.M.



D2) Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali

D3) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE E - VULNERABILITA' CIRCONSTANTE L'EDIFICIO SEDE C.O.M.

NB Le informazioni si riferiscono agli edifici prospicienti la sede COM e le vie di accesso allo stesso, secondo i percorsi di accessibilità principale da e verso il COM. Il giudizio di vulnerabilità è espresso sulla base di osservazioni esterne.

E) Percorsi di accessibilità alla sede C.O.M.

N	Denominazione ¹	Tronco n°	Tipologia	Larghezza (m)	Lunghezza (km)	Potenziati ostacoli
1	DA VIA ROSA DEI VENTI	1	SU	7	0.09	SP
2	DA VIA DELLA STADERA	1	SU	8	0.06	
		2	SU	4	0.07	
		3	SU	7	0.08	

Estratto di mappa con indicazione dei percorsi di accessibilità principale da e verso il C.O.M.



SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°1

E1-1) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Edifici altamente vulnerabili *si* ☐ - *no* ☒ - Numero di edifici altamente vulnerabili

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale

E2-1) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Rete del gas *si* ☒ - *no* ☐ b) Rete elettrica *si* ☒ - *no* ☐

E3-1) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Muri di sostegno/Trincee *si* ☐ - *no* ☒ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E4-1) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Ponti/Viadotti *si* ☐ - *no* ☒ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E5-1) Altri ostacoli all'accesso *si* ☐ - *no* ☒ Specificare _____

PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°2

E1-2) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Edifici altamente vulnerabili *si* ☐ - *no* ☒ - Numero di edifici altamente vulnerabili

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale

E2-2) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Rete del gas *si* ☒ - *no* ☐ b) Rete elettrica *si* ☒ - *no* ☐

E3-2) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Muri di sostegno/Trincee *si* ☐ - *no* ☒ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E4-2) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Ponti/Viadotti *si* ☐ - *no* ☒ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E5-2) Altri ostacoli all'accesso *si* ☐ - *no* ☒ Specificare _____

PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°3

E1-3) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Edifici altamente vulnerabili *si* ☐ - *no* ☐ - Numero di edifici altamente vulnerabili

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale

E2-3) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Rete del gas *si* ☐ - *no* ☐ b) Rete elettrica *si* ☐ - *no* ☐

E3-3) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Muri di sostegno/Trincee *si* ☐ - *no* ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E4-3) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM

a) Ponti/Viadotti *si* ☐ - *no* ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale *si* ☐ - *no* ☐

E5-3) Altri ostacoli all'accesso *si* ☐ - *no* ☐ Specificare _____

E6) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE F – SINTESI DEL RILIEVO

F1) Tabella di sintesi					
Sezione	A5	B	C	D	E
Parere	Organizzazione e dotazioni del COM	Vulnerabilità strutturale dell'edificio	Caratteristiche Morfologiche del terreno	Collegamenti principali del Comune	Vulnerabilità circostante l'edificio sede COM
Negativo	○	○	○	○	○
Positivo con indicazioni	●	●	○	○	●
Positivo	○	○	●	●	○

F2) Indicazioni di massima

- A5) INTEGRAZIONE DOTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE COM
 B) VERIFICA SISMICA ED AVVIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE
 E) ALLARGAMENTO E RIFACIMENTO SEDE STRADALE TRA VIA DEL MAESTRALE E VIA DELLA STADERA (AUSPICABILE MA NON CONDIZIONANTE)


F3) ALLEGATI

Barrare le caselle relative agli atti documentali allegati a corredo della presente scheda

Certificato di collaudo	<input checked="" type="checkbox"/>
Relazione a struttura ultimata	<input type="checkbox"/>
Relazione progettuale sulle strutture	<input type="checkbox"/>
Verifica sismica post progettazione	<input type="checkbox"/>
Verifica sismica condotta sulla base dell'OPCM 3274, art. 2, commi 3 e 5	<input type="checkbox"/>
Classificazione e/o Perimetrazione nel Piano di Assetto idrogeologico	<input type="checkbox"/>
Pianta Edificio	<input type="checkbox"/>
Cartografia	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>

Data compilazione scheda 16/05/2016

Rilevatori

Titolo	Nome/Cognome	Ente di appartenenza	Firma
ING.	GIUSEPPE SCUOTTO	COMUNE DI NAPOLI	

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in 5 Sezioni, ciascuna suddivisa in diversi paragrafi. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (○) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo (□) rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello. Per le sezioni con sfondo in colore ■ la compilazione può essere omessa.

SEZIONE A - DATI GENERALI

Paragrafo A1 - Dati generali dell'edificio sede C.O.M.

In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia" e "Comune", secondo la denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico.

Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO).

Nella sezione "Destinazione d'uso" indicare la percentuale di destinazione d'uso dell'edificio ad es. 50% sede COM, 25% altri usi pubblici, 25% usi privati.

Nella sezione "Proprietà" indicare se pubblica o privata in locazione o in uso.

Nella sezione "Denominazione proprietà" indicare l'ente o la società proprietaria dell'immobile.

L'identificativo edificio è formato dal concatenamento di una serie di informazioni, costituite dall'insieme dei dati Istat identificativi del Comune (Regione+Provincia+Comune) in unione con il numero di aggregato e quello di edificio. Più specificamente, tale codice univoco sarà composto nel seguente modo: 2 cifre: codice Istat Regione; 3 cifre: codice Istat Provincia; 3 cifre: codice Istat Comune; 5 cifre: numero progressivo di aggregato identificativo univoco; 2 cifre: ulteriore identificativo univoco (normalmente pari a 00). 3 cifre: numero progressivo identificativo dell'edificio all'interno dell'aggregato.

Nella sezione "Coordinate" occorre riportare le Coordinate di un punto significativo che identifichi la posizione dell'edificio stesso, evidenziandolo nella sezione A7. Occorre specificare se si tratta di coordinate piane Nord ed Est (Sistema Cartografico: proiezione Universale Trasversa di Mercatore U.T.M., espresse in metri) o geografiche Latitudine e Longitudine (espresse in gradi), la Zona di validità (Fusi: 32, 33, 34), il Sistema geodetico (European Datum 1950 ED50 o World Geodetic System 1984 WGS84). Qualora si usasse un altro riferimento si può specificare in altro. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.

Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera.

Nella sezione "Referente" indicare il nome del referente dell'ufficio comunale ed i suoi recapiti.

Paragrafo A2 - Comuni afferenti al C.O.M.

Indicare nome, provincia, numero di abitanti, superficie in chilometri quadrati ed altitudine in metri sul livello del mare dei comuni che vengono coordinati dal COM.

Paragrafo A3 - Dati amministrativi del C.O.M.

Indicare il tipo di atto di istituzione del COM, il numero dell'atto e la data; ad esempio per il C.O.M. del comune di Meldola in provincia di Forlì, istituito con atto G.M. n. 123 del 16 ottobre 2003, si dovranno cancellare tutte le voci tranne *Delibera di giunta comunale* ed inserire la data ed il numero. Indicare se la sede del COM è inserita nella pianificazione provinciale d'emergenza.

Paragrafo A4 - Caratteristiche dell'edificio sede del COM

Nel campo A4-1 "Collocazione urbana" contrassegnare la voce "isolato" oppure "in aderenza..." per identificare la posizione dell'edificio sede del COM rispetto al tessuto urbano edilizio circostante; nel caso di aderenza con altri edifici indicare il numero di lati in comune con altri edifici ed indicare se si tratta di un edificio d'angolo rispetto all'aggregato di cui è parte.

Nel campo A4-2 "Aree di parcheggio" indicare la superficie totale dei parcheggi interni e la superficie totale dei parcheggi esterni al lotto di pertinenza dell'edificio.

Nel campo A4-3 "Impianti e reti", si rimanda all'Allegato A.

Nel campo A4-4 "Caratteri tipologici" indicare se l'edificio del COM presenta uno spazio ineditato al suo interno ovvero una corte chiusa o aperta (ad esempio un edificio rispettivamente con forma planimetrica a C oppure ad L), se si tratta di una palazzina (scala centrale e distribuzione ai piani prevalentemente simmetrica), se prevale uno sviluppo planimetrico lineare del corpo di fabbrica oppure se prevale uno sviluppo planimetrico dell'edificio articolato su più masse volumetriche. E' necessario ricondurre l'edificio a una sola tipologia tra quelle individuate.

Nei campi A4-5 della tabella sui "Caratteri distribuivi" inserire le informazioni relative all'intero edificio che ospita il COM (le informazioni specifiche sull'organizzazione e dotazione dei locali destinati al COM sono riportate nel successivo paragrafo A5, in quanto può accadere che l'edificio sede di COM, sia al contempo sede di altre strutture di pubblico interesse). Per ciascun piano dell'edificio sede di COM dovrà essere indicato il numero complessivo di vani e la superficie totale utile, indicando anche la presenza ed il numero di rampe, ascensori, scale principali e scale di emergenza. Inoltre dovrà essere indicato il grado di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche che può essere parziale o totale, tenendo conto che l'assenza di indicazioni equivale alla mancanza completa di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

Nei campi A4-6 "Predisposizione impianti TLC" si richiedono le informazioni necessarie per appurare la possibilità e la facilità d'installazione di antenne radio sull'edificio; quindi relative alla calpestabilità del tetto, alla presenza di sistemi di ancoraggio sul tetto di pali/antenne e, infine, alla possibilità di cablaggio dei cavi dal tetto alla sala radio.

Paragrafo A5 – Organizzazione e dotazioni del COM

Il presente paragrafo si riferisce agli ambienti destinati a sede COM (quindi non necessariamente tutto l'edificio).

Nei campi A5-1 "Organizzazione e dotazioni generali" per ciascun ambiente del COM (segreteria, sala comunicazioni, etc.) occorre inserire le informazioni richieste: superficie utile (in m²), il numero di vani; il numero di utenze telefoniche esistenti; lo stato di manutenzione delle finiture (pavimenti, infissi, ecc...) e degli impianti (riscaldamento, condizionamento, ricambio d'aria, ecc...); distinto in insufficiente (I), medio (M) e buono (B); la presenza o meno di una rete informatica (internet o intranet); la collocazione dell'ambiente in esame rispetto al/ai piano/i dell'edificio.

Per le destinazioni funzionali non identificabili tra quelle indicate nella colonna "Descrizione", riportare tutto nella riga "Altro".

Nei campi A5-2 "Dotazioni informatiche" e A5-3 "Dotazioni TLC", si rimanda all'allegato A.

Nei campi A5-4 "Elisuperfici" viene richiesto di segnalare la presenza di una piazzola d'atterraggio nei pressi del COM; in caso positivo sono necessarie alcune informazioni relative alla tipologia di piazzola, alla presenza di illuminazione, alle dimensioni e alla presenza di ostacoli nello spazio circostante.

Paragrafo A6 – Cartografie disponibili ed allegate

Si rimanda alla sezione F3

Paragrafo A7 – Stralcio planimetria

Inserire nel box copia di una planimetria (catastale, aerofotogrammetrica, ecc...) evidenziando l'edificio sede del COM e riportando le informazioni integrative utili a specificare quanto inserito nella scheda (ad esempio accessi, perimetro dei parcheggi, ecc...).

Paragrafo A8 – Note

Nel campo "Note" è possibile inserire qualsiasi informazione che non è stata codificata nei paragrafi precedenti oppure specificare alcuni aspetti affrontati.

Allegato A

Riportare le dotazioni e le strumentazioni disponibili. Inoltre, specificare in dettaglio i tempi di riconversione della sede in caso di uso promiscuo della stessa. Va sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.M., ovvero dal Sindaco o suo delegato e dall'Ufficio Tecnico Comunale

SEZIONE B - VULNERABILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO

Paragrafo B1 - Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione

Nel campo "N" piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.

Nel campo "Altezza media di piano" indicare l'altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.

Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio della concessione/autorizzazione per gli edifici privati).

Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori.

Nel campo "F" indicare se la struttura è stata progettata prima della classificazione sismica comunale.

Nel campo "G" indicare l'anno di prima classificazione sismica.

Nel campo "H" indicare la categoria/zona sismica originaria mentre nel campo "I" indicare la zona sismica attuale; infine nel campo "L" indicare l'anno in cui è stata adottata la classificazione sismica attuale.

Nel campo "M" indicare quali norme sismiche eventualmente sono state adottate per la progettazione.

Nel campo "N" deve essere indicato l'anno dell'intervento di modifica sostanziale della struttura ed anche la corrispondente tipologia d'intervento, distinta in "Nessuno" – casella N1, "Adeguamento sismico" – casella N2, "Miglioramento sismico" – casella N3, "Intervento locale/Altro" – casella N4, specificandolo di seguito. Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come adeguamento/miglioramento sismico/intervento locale, ma che ha comunque interessato delle parti strutturali dell'edificio. Nelle note a fine sezione indicare l'eventuale titolo dell'intervento strutturale eseguito e, se possibile, una sua breve descrizione.

Nel campo "O" indicare se è stata eseguita una verifica sismica dell'edificio, l'anno in cui è stata svolta e l'esito risultante.

Nel campo "P" indicare se è presente un giunto tecnico sismicamente efficace.

Nel campo "Q" "Stato di manutenzione generale" indicare il livello di manutenzione dell'edificio, con modalità di scelta univoca, distinto in "Insufficiente", "Sufficiente", "Buono".

Paragrafo B2 - Censimento di Vulnerabilità (LSU)

Nel campo "Data sopralluogo LSU" indicare la data dell'eventuale sopralluogo svolto dai tecnici Lavoratori socialmente utili (LSU) nell'ambito dei progetti di censimento attivati dal Dipartimento della Protezione Civile negli anni '90, utilizzando le schede di vulnerabilità del GNDT. Indicare inoltre se è disponibile la Scheda di 1° livello e la scheda di 2° livello.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

Indicare inoltre il livello di vulnerabilità riportato nei documenti ufficiali dei censimenti LSU, con modalità di scelta univoca, distinto in "Bassa", "Medio-Bassa", "Media", "Medio-Alta", "Alta".

Paragrafo B3 – Tipologia costruttiva prevalente/Tipologia ed organizzazione del sistema resistente

Indicare, con modalità multiscelta la tipologia costruttiva prevalente.

Paragrafo B3_A) - Muratura

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura. La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione, collegamenti trasversali) e per ognuno è possibile indicare anche la presenza di cordoli o catene, se sono sufficientemente diffusi. Descrivere la tipologia strutturale utilizzando la relativa matrice nella quale si possono indicare fino a due combinazioni per le strutture orizzontali e per quelle verticali, prevalenti o più vulnerabili. Ad esempio edificio con due livelli fuori terra, con il 1° livello a volte senza catene e muratura in pietrame non squadrate (codice 2B) ed il 2° livello a solai in legno deformabile e muratura in pietrame non squadrate (codice 4B).

E' richiesto anche di indicare l'eventuale presenza di pilastri isolati (colonna F della matrice), siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Nelle colonne "G" ed "H" è possibile indicare, con modalità multiscelta, situazioni strutturali miste (es. muratura-telai) o rinforzi, utilizzando la seguente codifica:

G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura;

G2 : Muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate);

G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani;

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati;

H2: Muratura armata o con intonaci armati;

H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi.

Paragrafo B3_B) - Cemento armato

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato. Descrivere la tipologia strutturale, con modalità di scelta univoca, utilizzando una delle seguenti opzioni: "Struttura a telai in c.a. in una sola direzione"; "Struttura a telai in c.a. in due direzioni"; "Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione"; "Struttura a pareti in c.a. in due direzioni"; "Struttura mista telaio-pareti"; "Struttura a nucleo"; "Altro". In quest'ultimo caso riportare una breve descrizione.

Paragrafo B3_C) - Acciaio

Il paragrafo va compilato solo nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio. Descrivere la tipologia strutturale, con modalità di scelta univoca, utilizzando una delle seguenti opzioni: "Struttura intelaiata"; "Struttura con controventi reticolari concentrici"; "Struttura con controventi eccentrici"; "Struttura a mensola o a pendolo invertito"; "Struttura intelaiata controventata"; "Altro". In quest'ultimo caso riportare una breve descrizione.

Paragrafo B4 - Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio)

Il paragrafo va compilato, solo nel caso di strutture sismo-resistenti in c.a. od in acciaio, per indicare la distribuzione delle tamponature. La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare l'eventuale concentrazione di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di collasso. Le tamponature da prendere in considerazione sono quelle aventi uno spessore di almeno 15 cm.

Una *Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta* si ha quando le tamponature non sono disposte equamente su tutta la maglia strutturale (es. molto aperte su fronte strada e quasi completamente chiuse sugli altri lati) e/o quando la tipologia delle tamponature utilizzate è significativamente differente. Tali dissimmetrie possono sensibilmente aumentare gli effetti di rotazione dei piani, favorendo l'incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali.

Una *Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio* implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle tamponature su tutti i livelli (es. piano pilotis). Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani caratterizzati da una significativa riduzione dei tamponamenti (c.d. collasso per piano soffice).

Una *Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi)*, come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a nastro, può determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rigidità, e la possibilità di una loro rottura fragile a taglio.

Le *Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello* costituiscono una particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative verso l'esterno con pericolo per la pubblica incolumità (es. tamponature non inserite nella maglia strutturale oppure tamponature di grandi dimensioni).

Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce *Altro* e riportare una breve descrizione

Paragrafo B5 - Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio)

Il paragrafo va compilato, solo nel caso di strutture sismo-resistenti in c.a. od in acciaio, per indicare la tipologia degli orizzontamenti. Questi sono distinti in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi significativi sul comportamento d'insieme dell'organismo strutturale.

Per *solai flessibili* si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldina in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in mattoni, pietra o conglomerati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi.

Per *solai semirigidi* si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore armata.

Per solai rigidi si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra campo e campo.

Qualora l'orizzontamento non rientri tra quelli sopra indicati utilizzare il campo "Altro" e riportare una breve descrizione.

Paragrafo B6 - Copertura (cemento armato, acciaio, muratura)

Il paragrafo va compilato, per qualsiasi tipo di struttura sismo-resistente (cemento armato, acciaio, muratura), per indicare la tipologia della copertura. Il comportamento della copertura, che può influenzare la prestazione dell'edificio in caso di terremoto, viene riassunto attraverso due caratteristiche: il peso della copertura e la presenza di spinte non contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali.

Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in pietra naturale); coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato.

Riguardo all'effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali (cordoli, catene).

Qualora la copertura non rientri tra quelle sopra indicate utilizzare il campo "Altro" e riportare una breve descrizione.

Paragrafo B7 - Regolarità dell'edificio

Si può definire "regolare" un edificio che per il quale si può rispondere affermativamente in tutti i campi da "A" a "E".

Nel campo "A" indicare se la configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidità.

Nel campo "B" indicare se il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto, è inferiore a 4.

Nel campo "C" indicare se l'edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l'altezza, che creano evidenti rientri o sporgenze.

Nel campo "D" indicare se tutti gli elementi resistenti dell'edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni.

Nel campo "E" indicare se non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., comignoli o parapetti di grandi dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.).

Nel campo "F" indicare il giudizio finale sulla regolarità dell'edificio in relazione alle risposte date nei precedenti campi; la presenza di anche una sola risposta negativa classifica l'edificio come "non regolare".

Paragrafo B8 - Quadro fessurativo

Occorre preliminarmente indicare la causa della presenza del quadro fessurativo distinta in "evento sismico" per il quale è richiesto di indicare la data dell'evento; "degrado"; "cedimenti"; "Altro". In quest'ultimo caso occorre riportare una breve descrizione (es. deficienza progettuale; deficienza esecutiva).

I danni da riportare sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a vista. Le prime 4 righe sono riferite agli elementi strutturali principali, mentre la riga 5 è riferita agli elementi non strettamente strutturali di particolare rilevanza quali tamponature e tramezzi che possono modificare la resistenza e/o la risposta della struttura, in particolare di quelle intelaiate. Le colonne sono differenziate in modo da consentire di definire il livello di danno e la sua estensione.

Per la compilazione occorre esplicitamente prendere in considerazione tutta la lista di elementi considerati (righe 1 - 5): se non si riscontra danno a qualcuno di essi si spunta la casella 'Nullo' (con il cerchietto) e non si compilano le altre nella riga (con il quadrato); se qualche danno è presente si spuntano le caselle corrispondenti. Non è consentito lasciare in bianco nessuna riga della tabella di danno, a meno che il relativo componente non sia presente.

La stima dell'estensione va effettuata separatamente per ogni riga e con riferimento all'intero edificio. Questo deve essere inteso nel senso che per ogni componente elencata nelle righe si deve:

a) rilevare la presenza di ognuno dei tre livelli di danno; va precisato che se uno dei tre livelli di danno non si presenta per una data componente, non si spunterà nessuna delle tre caselle previste sulla relativa riga;

b) stimare l'estensione da assegnare a ognuno dei tre livelli. Si dovranno opportunamente combinare rapporti percentuali relativi al numero di piani danneggiati rispetto al numero di piani totali e rapporti percentuali, in ogni piano, delle parti o superfici danneggiate sul totale delle parti o superfici totali del piano. Ad esempio se in un edificio in muratura di 3 piani il livello di danno D2-D3 riguarda il 60% delle pareti al piano terra, l'estensione per l'intero edificio sarà pari a $60\% \times 1/3 = 20\%$ e quindi $< 1/3$ (riga 1, colonna F). Analogamente per un edificio in c.a. di 3 piani, qualora fossero compromessi con un livello di danno D3 l'80% dei nodi del primo livello, la relativa estensione del danno D3 per le strutture verticali sarebbe $< 1/3$ ($80\% \times 1/3 < 30\%$).

Va precisato che la misura dell'estensione non è il solo indice significativo della gravità del danno dal punto di vista strutturale.

La somma delle estensioni danneggiate per ogni riga non potrà superare 1. Non è pertanto compatibile ad esempio una codifica che attribuisca estensione $> 2/3$ sia a D1 sia a D2-D3.

Viceversa quando la somma delle estensioni per la stessa riga è inferiore a 1 si intende che in significative parti dell'edificio la componente considerata non ha subito alcun danno (stato D0). Ad esempio se in riga 1 l'estensione $< 1/3$ è attribuita sia a D1 sia a D2-D3, e non si registrano danni di livello D4-D5, deve presumersi che almeno in $1/3$ dell'estensione delle pareti l'edificio non presenta alcun danno.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

Nel caso degli orizzontamenti la stima può essere fatta considerando il rapporto tra tutti i campi di solaio (volte o solai piani) che presentano il livello di danno considerato in rapporto al totale dei campi di solaio nell'edificio. Nel caso delle scale il riferimento può essere il totale delle rampe incluso i pianerottoli. Nel caso della copertura si può fare riferimento all'estensione della superficie danneggiata (riferita all'area coperta in pianta) o al numero di elementi portanti.

La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT.

In particolare si potrà fare riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito:

D1 danno leggero: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate. E' associato ad un rischio strutturale basso.

D2-D3 danno medio - grave: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali. Comprende una varietà di situazioni che, in relazione al tipo e alla estensione, possono condurre a diversi giudizi di rischio strutturale: la sua interpretazione è quindi più articolata e problematica.

D4-D5 danno gravissimo: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso. E' associato in ogni caso ad un rischio strutturale elevato.


Paragrafo B9 - Note

Nel campo "Note" è possibile descrivere ulteriori elementi che non sono codificabili nei paragrafi precedenti (es. è possibile indicare altri elementi di vulnerabilità come la presenza di un corpo scala con pilastri tozzi, travi dissimmetricamente caricate).

SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO

Paragrafo C1 - Dati morfologici

Indicare se l'edificio è ubicato in posizione di cresta, in pianura o in pendio (vedi figura sottostante) e, nel caso di pendio, occorrerà indicare la pendenza media in percentuale. Sempre nella stessa sezione si indicherà la quota media sul livello del mare del sito, in metri.



Paragrafo C2 - Presenza di aree a rischio

Si evidenzia la situazione di rischio presente nell'area, in un intorno significativo, intesa come rischio frana o esondazione e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero comunque coinvolgere l'opera stessa.

Nella prima parte "Sopralluogo effettuato" si fa riferimento ai sopralluoghi effettuati da vari enti in caso di evento calamitoso verificatosi, la cui prima consultazione dà anche un'idea della gravità dell'evento. Se tale documentazione non è reperibile presso gli uffici del Dipartimento, occorrerà contattare gli enti locali (Genio civile, comuni, altro) per acquisirne copia.

Nel riquadro "Esito sopralluogo" dovrà essere decritta in maniera sintetica l'evento, l'evoluzione dello stesso e le prime misure adottate per mitigare il rischio.

Nel riquadro "L'edificio ricade all'interno di un'area a rischio...", dovrà essere fatta una ricerca nell'ambito dei Piani di assetto idrogeologico redatti dalle regioni d'intesa con le autorità di bacino nazionali interregionali e regionali ai sensi del Decreto legge 180/1998. Consultando gli stessi infatti si dovrà verificare se l'area del sito è stata perimetrata a rischio frana o a rischio alluvione elevato (R3) o molto elevato (R4), e occorrerà anche indicare il foglio di riferimento del P.A.I., l'anno di adozione e, ove possibile, allegare planimetrie.

Nel riquadro "Evidenze sul terreno" indicare l'esistenza di evidenze morfologiche sul terreno o segni precursori che costituiscono indicatori di instabilità se non lasciano prevedere quando questo si potrà verificare. Gli elementi possono essere vari: l'eventuale esistenza di fenditure semicircolari o crepe possono indicare la presumibile direzione d'origine e l'ampiezza del movimento, così come l'esistenza di alberi inclinati può indicare l'inizio del movimento di una massa nel sottosuolo, etc.

Nel riquadro "Dissesti di fondazione" si dovrà indicare se essi sono presenti verificando che il dissesto sia un riflesso del movimento franoso o invece sia dovuto ad altre cause (difetti costruttivi, di calcolo, etc...)

Paragrafo C3 - Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione

Indicare se vi sono alcuni fattori di rischio riscontrabili in altri strumenti di pianificazione (Piano regolatore, Piano strutturale regionale, etc.), che non sono stati identificati nei P.A.I. (ad esempio una frana che non è stata cartografata nel P.A.I. o per le sue dimensioni o per la data di adozione dello stesso, un'area destinata al disboscamento, etc.).

Paragrafo C4 - Note

Verrà annotato qualsiasi altro elemento utile al fine di caratterizzare nella maniera più esaustiva possibile il rischio presente nell'area.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE D - COLLEGAMENTI PRINCIPALI DEL COMUNE

Paragrafo D1 – Collegamenti stradali

Nel paragrafo D1 devono essere riportati i collegamenti stradali esistenti tra lo svincolo del comune sede del COM e gli svincoli dei comuni ad esso afferenti, nonché il collegamento con gli svincoli autostradali più prossimi.

Se il collegamento comprende tratti di strada con caratteristiche diverse è necessario suddividerlo in tronchi di strada omogenei.

Per ogni tronco individuato deve essere indicata la tipologia (con la codifica *Strada urbana (SU)*, *extraurbana (SE)*, *provinciale (SP)*, *statale (SS)*) e se la strada è ad una corsia ovvero a due corsie) e le caratteristiche fisiche principali (larghezza, lunghezza, tempo medio di percorrenza).

E' richiesta inoltre la percentuale dell'attraversamento urbano di ciascun tronco considerato, la cui stima può essere effettuata a partire dalle carte topografiche (almeno in scala 1:10.000).

E' richiesta infine l'indicazione di eventuali potenziali ostacoli alla circolazione, la cui elencazione può essere effettuata utilizzando la seguente codifica: (P) Ponti, (V) viadotti, (Sp) sottopassi, (PL) passaggi a livello (automatici o manuali), (AL) altre interruzioni.

Paragrafo D2 – Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali

In questo paragrafo vanno indicati i principali collegamenti riportandone la tipologia, la denominazione (es. Aeroporto "S. Eufemia" di Lamezia Terme) e la distanza chilometrica dal Comune sede di COM.

Paragrafo D3 - Note

Nel campo "Note" è possibile descrivere ulteriori elementi che non sono codificabili nei paragrafi precedenti

SEZIONE E - VULNERABILITA' CIRCONSTANTE L'EDIFICIO SEDE C.O.M.

Paragrafo E

Nel paragrafo devono essere riportati i collegamenti stradali urbani, con l'indicazione toponomastica, che partendo dall'edificio sede COM permettono di raggiungere tutte le direttrici di interesse. Ciascun collegamento sarà indicato con una numerazione progressiva (prima colonna e qualora il collegamento comprenda tratti di strada con caratteristiche diverse è necessario suddividerlo in tronchi di strada omogenei (riferiti tutti alla medesima numerazione).

Per ogni tronco individuato deve essere indicata la tipologia (con la codifica *Strada urbana (SU)*, *extraurbana (SE)*, *provinciale (SP)*, *statale (SS)*) e se la strada è ad una corsia ovvero a due corsie) e le caratteristiche fisiche principali (larghezza, lunghezza).

E' richiesta infine l'indicazione di eventuali potenziali ostacoli alla circolazione, la cui elencazione può essere effettuata utilizzando la seguente codifica: (P) Ponti, (V) viadotti, (SP) sottopassi, (PL) passaggi a livello (automatici o manuali), (AL) altre interruzioni.

Per ciascun collegamento individuato al paragrafo E dovrà quindi essere compilata la rispettiva tabella denominata "Percorso di accessibilità N°..." finalizzata ad acquisire informazioni utili per la stima della vulnerabilità edilizia ed infrastrutturale che potrebbe incidere sfavorevolmente sui percorsi di accesso alla sede COM in caso di sisma. Vengono richieste le seguenti informazioni:

Nel paragrafo E1, indicare l'esistenza ed il numero degli edifici prospicienti il percorso stradale che si reputano altamente vulnerabili (punto a). La valutazione di vulnerabilità riportata in tale contesto è necessariamente di tipo speditivo per cui saranno conteggiate solo le situazioni palesemente critiche.

Al punto b) indicare il rapporto tra l'altezza media degli edifici altamente vulnerabili e la larghezza della strada per tenere conto di eventuali interruzioni stradali in caso di collasso del manufatto.

Nel paragrafo E2 indicare l'esistenza dei servizi a rete per la distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Nel paragrafo E3 indicare l'esistenza, lungo il percorso, di muri di sostegno e/o trincee indicando se le stesse, in caso di particolari eventi, possano dare luogo alla interruzione della percorribilità della strada.

Nel paragrafo E4 indicare l'esistenza, lungo il percorso, di ponti e/o viadotti indicando se gli stessi, in caso di particolari eventi, possano dare luogo alla interruzione della percorribilità della strada.

Nel paragrafo E5 indicare l'esistenza di eventuali altri ostacoli all'accesso alla sede COM non codificabili, specificandone la natura.

Paragrafo E6 – Note

Utilizzare il campo "Note" per descrivere o approfondire gli aspetti di maggiore interesse.

SEZIONE F – SINTESI DEL RILIEVO

Paragrafo F1 - Tabella di sintesi

Al termine del sopralluogo e sulla scorta degli eventuali documenti reperiti (cartografia, etc) è richiesta la formulazione di parere sintetico complessivo per ciascuna componente esaminata. Si tratta di un parere sintetico, utile per elaborare delle priorità d'intervento sugli edifici.

In relazione alle 5 sezioni fondamentali in cui risulta essere suddivisa la presente scheda: Sezione A5: organizzazione e dotazione del COM; Sezione B : Vulnerabilità strutturale dell'edificio; Sezione C : Caratteristiche Morfologiche del terreno; Sezione D : Collegamenti principali del Comune; Sezione E : Vulnerabilità circostante l'edificio sede COM, i rilevatori dovranno formulare un parere sintetico distinto in: negativo; positivo con indicazioni; positivo.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

Paragrafo F2 – Indicazioni di massima

In questo paragrafo sono fornite le indicazioni di massima per la rimozione o riduzione degli aspetti "negativi" o "positivi con indicazioni" riscontrati a seguito del sopralluogo e della eventuale documentazione reperita.

Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica dell'edificio, le indicazioni sono relative sia ad eventuali interventi di riduzione/eliminazione delle criticità riscontrate nel corso del sopralluogo e sulla scorta dell'eventuale documentazione reperita sia al suggerimento di approfondire il livello di verifica dell'edificio.

Paragrafo F3 – Allegati

In questo paragrafo occorre barrare le caselle relative a quali atti documentali e cartografie sono allegati a corredo della presente scheda. Tale documentazione (di cui si fornisce un elenco non esaustivo, lasciando al compilatore la possibilità di specificare anche altri atti) occorre per contribuire a dare un giudizio sulla vulnerabilità strutturale dell'edificio e dell'assetto circostante.

Att. 1

ing. Massimo Corsani
V.le Maria Cristina di Savoia 2/a
NAPOLI - 80122 - tel. 7614566

Il sottoscritto collaudatore dichiara:

- di essere iscritto da più di dieci anni all'albo professionale della categoria di appartenenza;
- di non essere intervenuto nella progettazione e nella direzione ed esecuzione dell'opera;
- di aver esaminato le ipotesi progettuali e di averle trovate rispondenti allo scopo che si prefiggono;
- di aver controllato i risultati delle prove di laboratorio e di ritenerle accettabili;
- di aver verificato la congruità dei prelievi in relazione alla consistenza ed all'esecuzione dell'opera e di ritenerli accettabili.



Massimo Corsani

COPY
SYSTEM snc
di S. d'Angiolo & C.
Via V. Russo 15
NAPOLI
P.I. 05190830635
TEL. 081 551 48 28

REPARTO 01 4,00
TOTALE €4,00
CONTANTE
ARTICOLI 1

#10 001 OP. 1
06-03-2013 12:50
SC. FISC. 10

CF MP 10201955

419/87



COMUNE DI NAPOLI - LOCALITA' S.ARPINO

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE STRALCIO FUNZIONALE R5

COMPENSORIO n° 8 - CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO

CENTRO CIVICO

COLLAUDO DELLE STRUTTURE AI SENSI E PER GLI EFFETTI:

dell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n° 1086;

dell'art. 5 della Legge Regione Campania n° 9 del 7.1.1983;

dell'art. 28 della Legge 2.2.1974 n° 64

Trattasi di quattro corpi resi indipendenti a mezzo di giunti,

con strutture interamente metalliche con colonne e travi in

profilati, eccetto le travi di grandi luci realizzate con

travi reticolari con profilati tubolari.

I solai di calpestio del 1° piano sono in lamiera grecata con

soletta di calcestruzzo collaborante dello spessore di cm. 10.

I solai di copertura sono realizzati con lamiera grecata coi-

bentata.

Completano le strutture controventature di falda e controventi

verticali a croce.

Le fondazioni sono realizzate con plinti diretti, che scarica

no sul piano di sedime con sollecitazione massima di kg/cmq.

1.20. I plinti sono collegati in entrambi i sensi da travi in

c.a.

Il progetto delle strutture è stato redatto dall'ing. Vasco

Periotto iscritto all'Albo di categoria della Provincia di


Trento al n° 606.

609/87

419/87

R.C.A.

-6 DIC. 1990



Ha realizzato l'opera l'Impresa ing. Angelo Raiola S.p.A.

sotto la direzione dell'ing. Leopoldo Mercurio iscritto
all'Albo di categoria della Provincia di Napoli al n° 2902.

Ottemperanze alle disposizioni vigenti

Il deposito presso il Genio Civile di Napoli fu effettuato il
5.12.1986 (pratica n° 609/87) prima di dare inizio alla esecu-
zione delle opere di fondazione. I lavori sono stati ultimati
alla fine del mese di febbraio 1990 e la relazione a struttu-
ra ultimata, ai sensi dell'art. 6 della legge n° 1086 è stata
presentata all'Ufficio del Genio Civile di Napoli in data
24.4.1990 con n° di pratica 419/87. Prima dell'inizio dei
lavori fu consegnata al sottoscritto copia completa di
tutti i grafici esecutivi e della relazione dei calcoli statici.

I materiali impiegati risultano:

Calcestruzzo della classe R'bk 250 per le fondazioni e della
classe R'bk 300 per il getto della caldana.

Acciaio Feb 44K per c.a.

Acciaio Fe 360/B per i profilati della struttura metallica.

Il sottoscritto ha verificato i calcoli di stabilità, prima
dell'inizio delle opere; ha eseguito il controllo dei getti
di cls., del posizionamento delle armature e della loro corri-
spondenza ai disegni esecutivi nonché delle operazioni di
montaggio, della corrispondenza dei materiali impiegati alle
caratteristiche di progetto e delle prove di carico su due

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Vista la legge 5.11.1971 n° 1086

Vista la legge 2.2.1974 n° 64

Vista la legge Regionale Campania 7.1.1983 n° 9

Visto il progetto delle strutture redatto dall'ing. Vasco

Periotto e che la revisione e verifica dei calcoli di stabilità ha confermato la piena validità degli stessi.

Attesi i risultati delle prove sui materiali e delle prove di carico sui solai.

Considerato che durante le varie fasi dello sviluppo della opera da parte della Direzione Lavori e dello scrivente collaudatore sono stati eseguiti tutti i controlli perchè la opera potesse svilupparsi con la più scrupolosa regolarità di esecuzione e nel rispetto della osservanza di tutte le prescrizioni del progetto medesimo nonchè delle ottime qualità dei materiali impiegati;

che le opere sono state eseguite prive di manchevolezze o difetti costruttivi;

che è stato ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, agli ordini ed alle disposizioni impartite della Direzione Lavori durante il corso di essi, per la parte che riflette le strutture, oggetto specifico del presente collaudo

SI CERTIFICA

che ai sensi dell'art. 7 della legge 1086 del 5.11.1971 e

dell'art. 5 della Legge Regionale Campania n° 9 del 7.1.1983
e dell'art. 28 della legge 2.2.1974 n° 64 le opere in struttu-
ra metallica del centro civico, facente parte dello stralcio
funzionale R5, realizzato in Napoli in Località S.Armino
dal Consorzio Ricostruzione Otto tramite l'Impresa ing.
Angelo Raiola S.p.A. sotto la direzione dell'ing. Leopoldo
Mercurio, sono collaudabili ed in effetti con il presente
atto

SI COLLAUDANO

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI CHE REGOLAMENTANO LA ESECUZIONE
DI OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO ED A STRUTTURA
METALLICA, IN ZONA SISMICA DI 3° CATEGORIA.

Napoli, 20-XI-90

IL COLLAUDATORE

ing. Massimo Corsani



REGIONE CAMPANIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
NAPOLI

Si attesta che il presente elaborato è stato depositato
in data 4-12-90 al n. 454
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1086
del 1-1-1971

Pratica n. 419/84 (dott. ing. R. Ciofaniello)